


Exio² EX

Led

Instructions de montage
Mounting instructions
Montageanleitung
Montagehandleiding

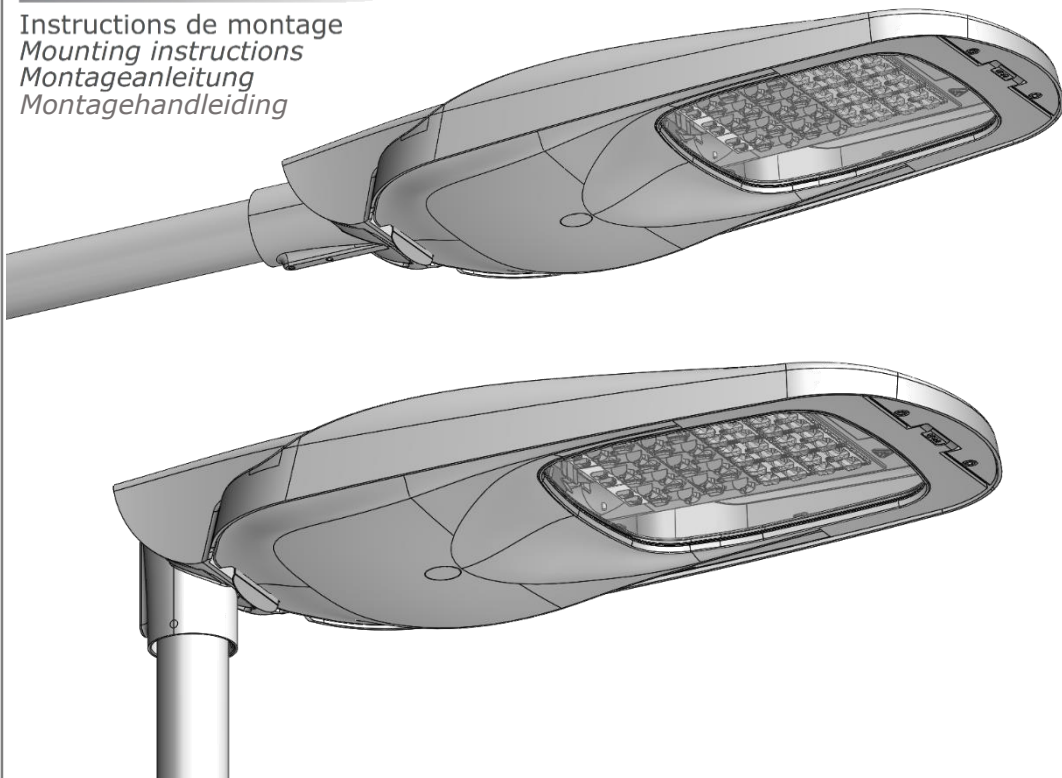


220V 50Hz
240V 60Hz



CE IEC
EN 60598






IK08 IP66




Type	LEDs	Power (W)	SCx (m²)	Weight (kg)
L-895	24	96	0.07	8.5
L-895	32	128	0.07	9.0

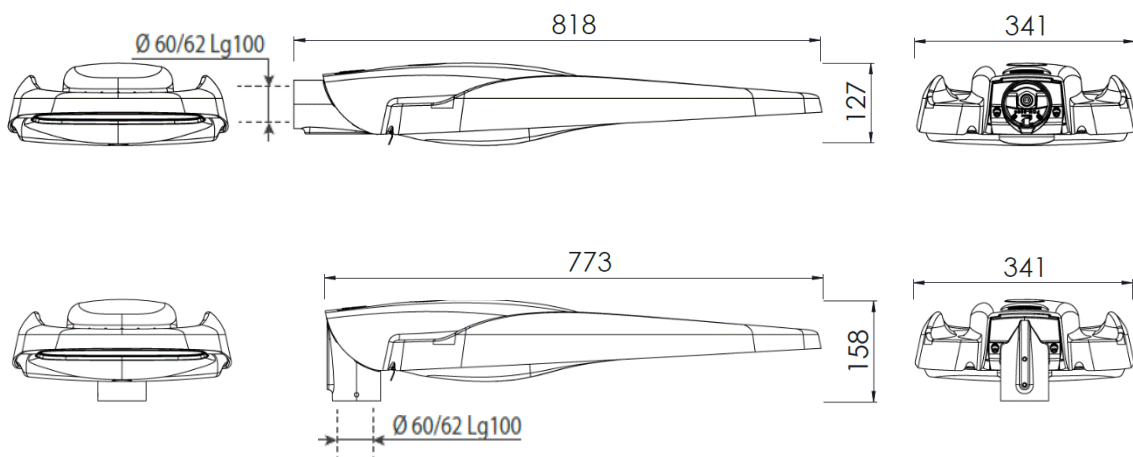


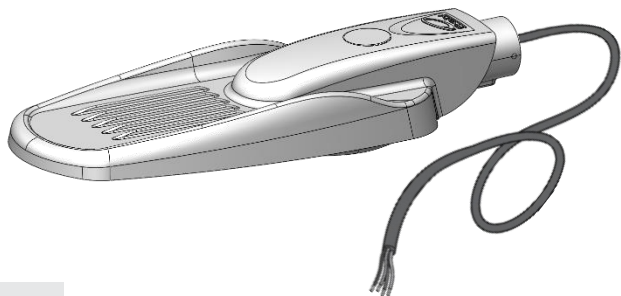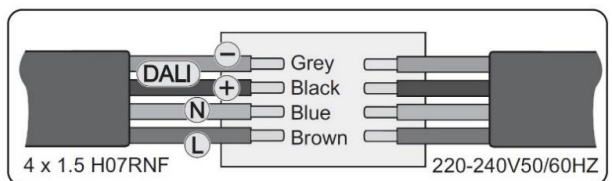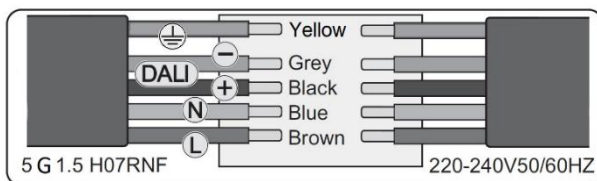


Disconnect before servicing
Mettre hors tension avant intervention
Offnen nur spannungsfrei
Bij werkzaamheden aan de apparatuur

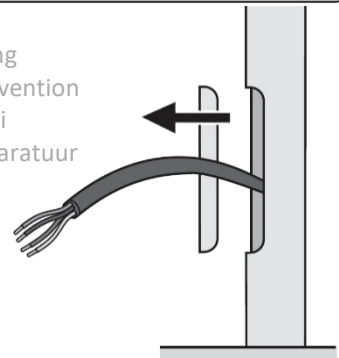


1


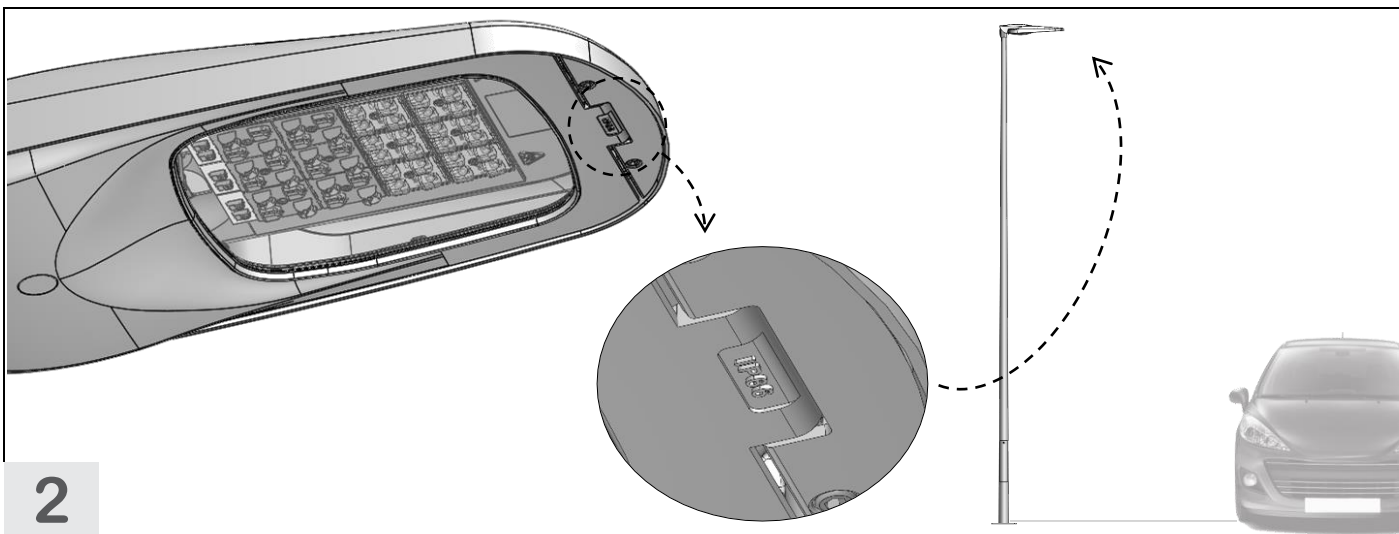


2


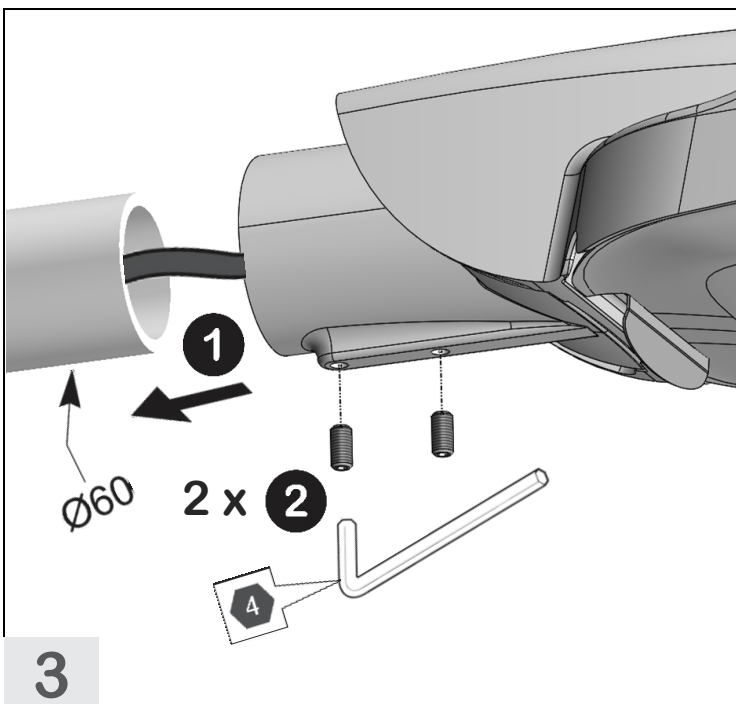


3

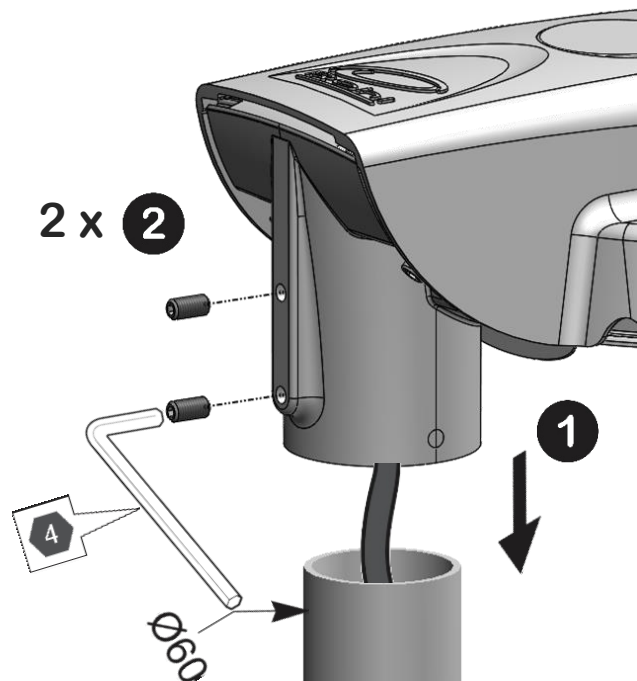


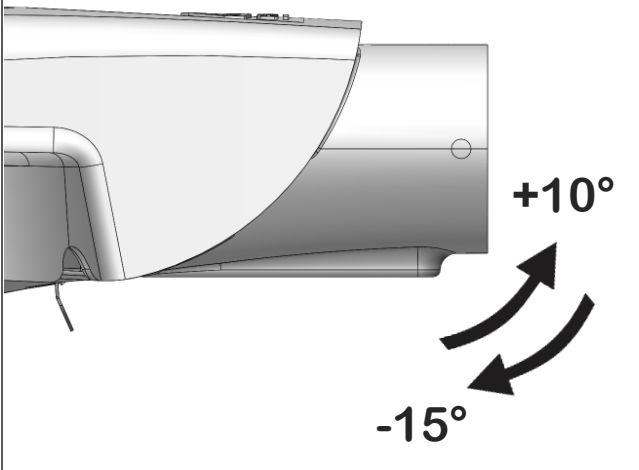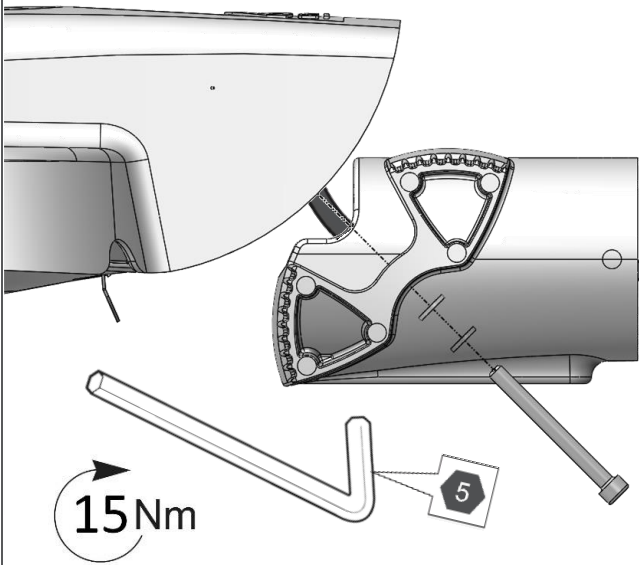


1a

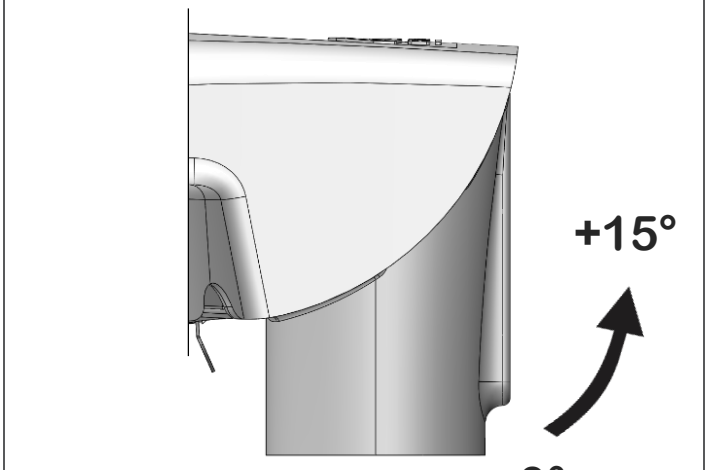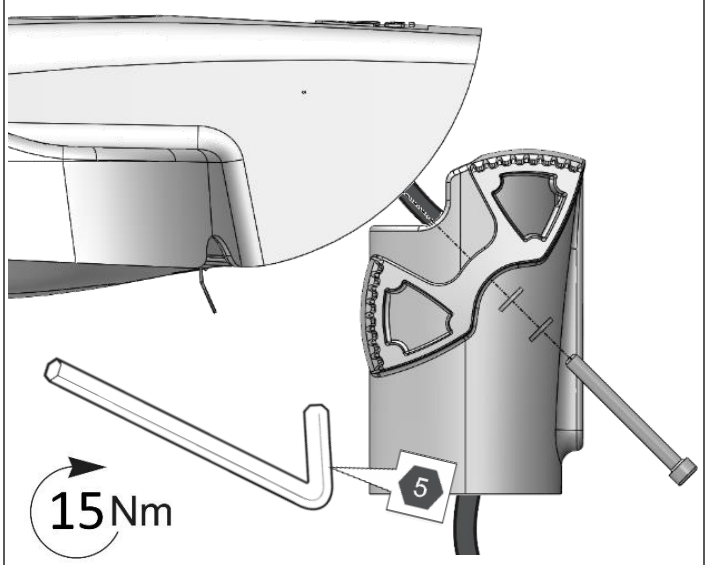

1b

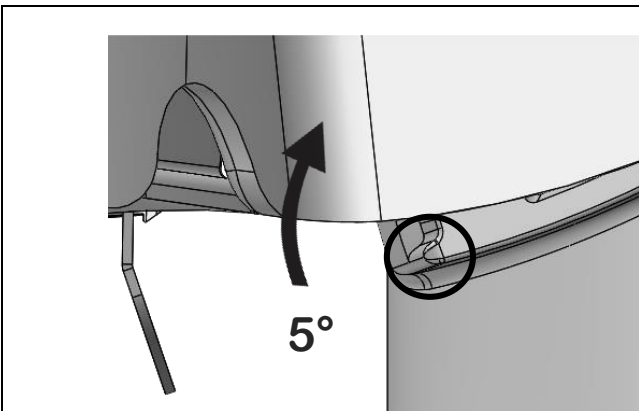


2

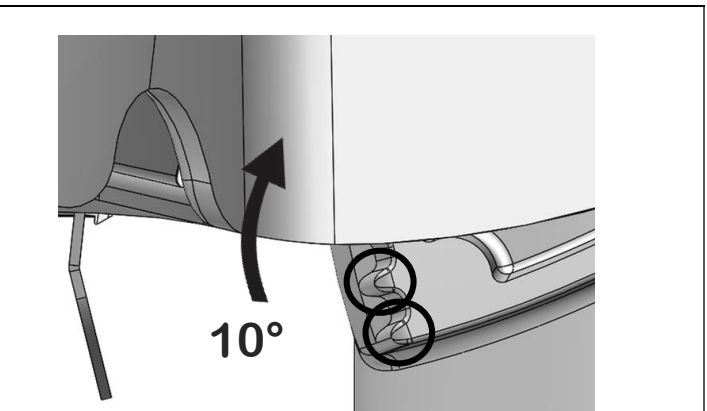




L-895

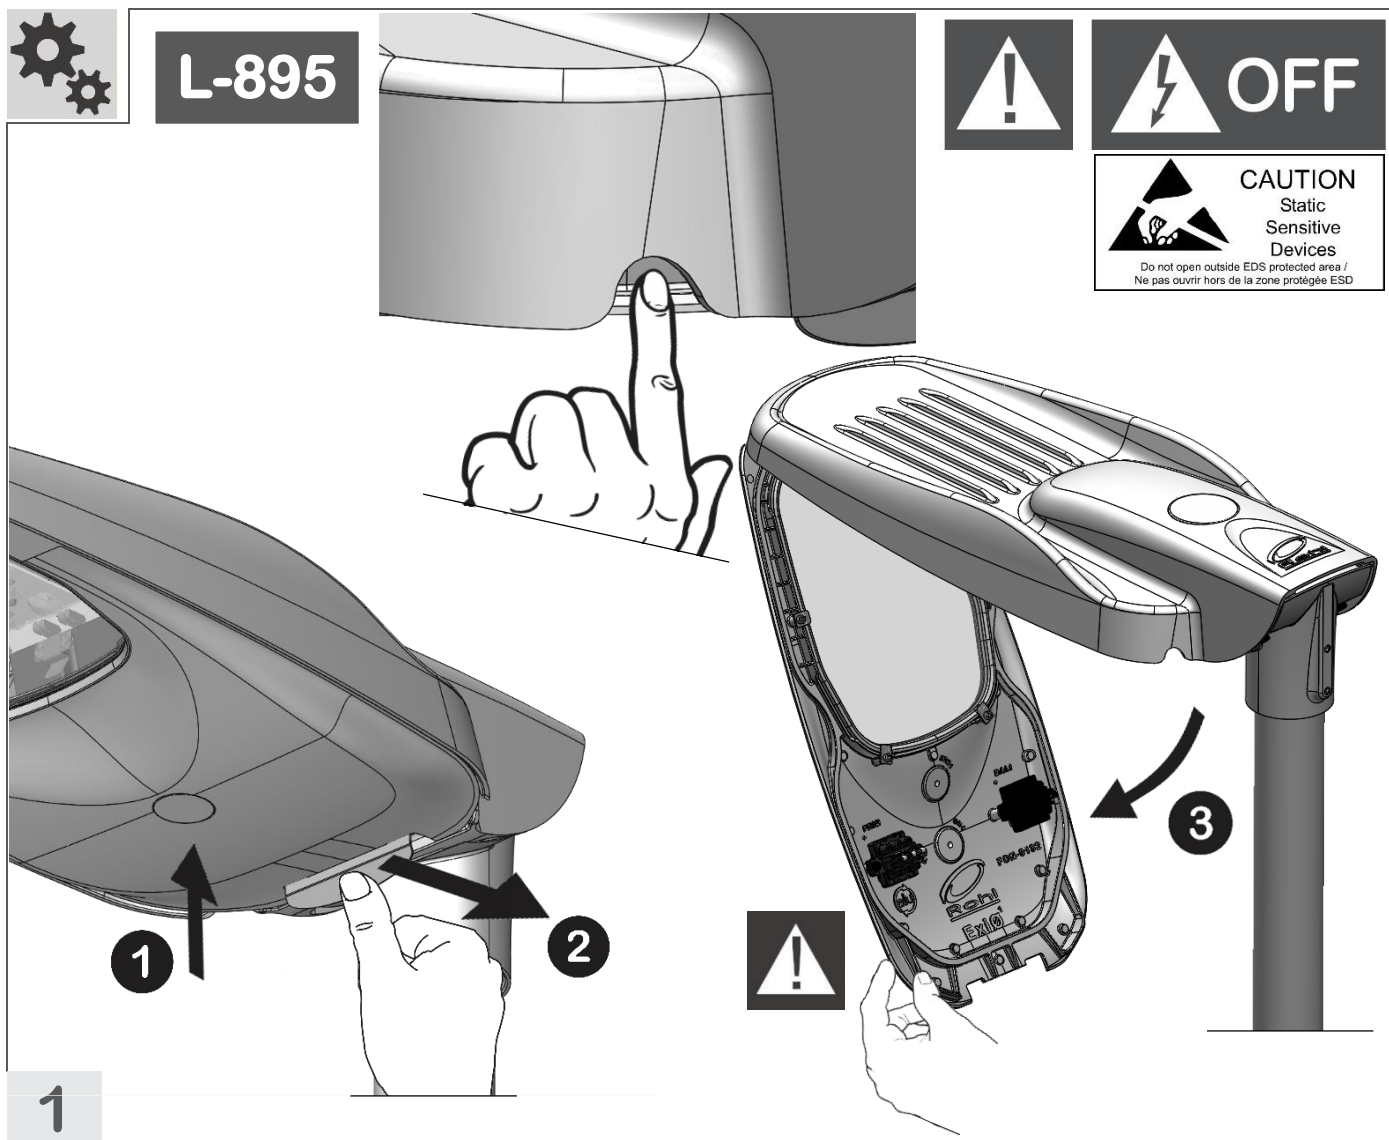

1




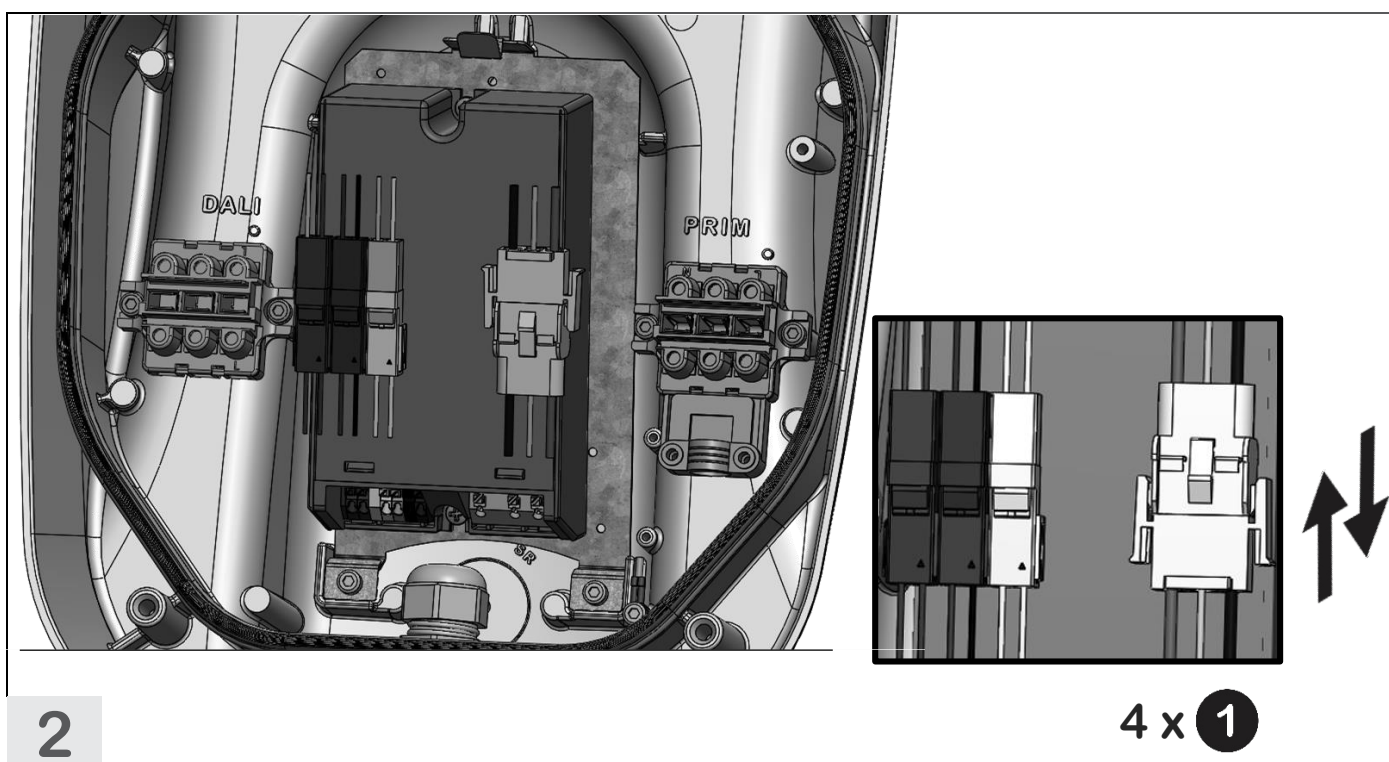


2

4 x 1




L-895

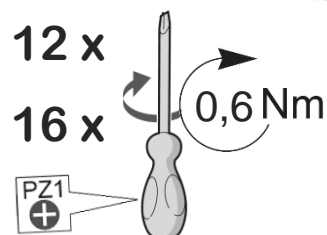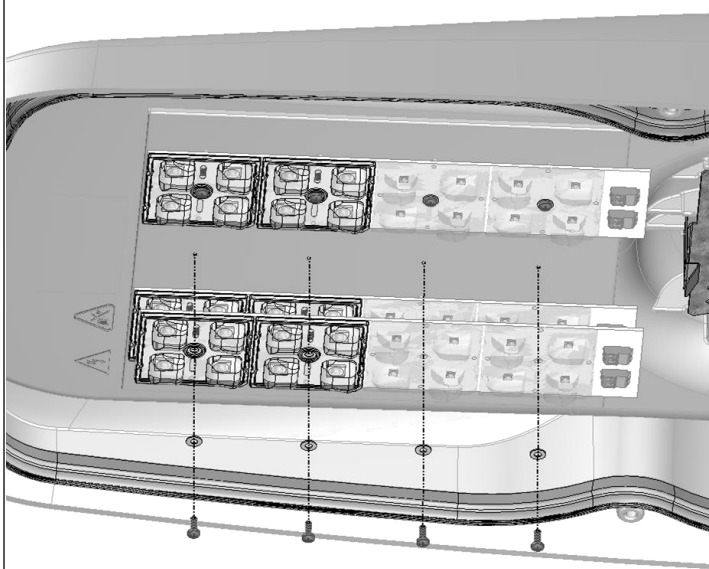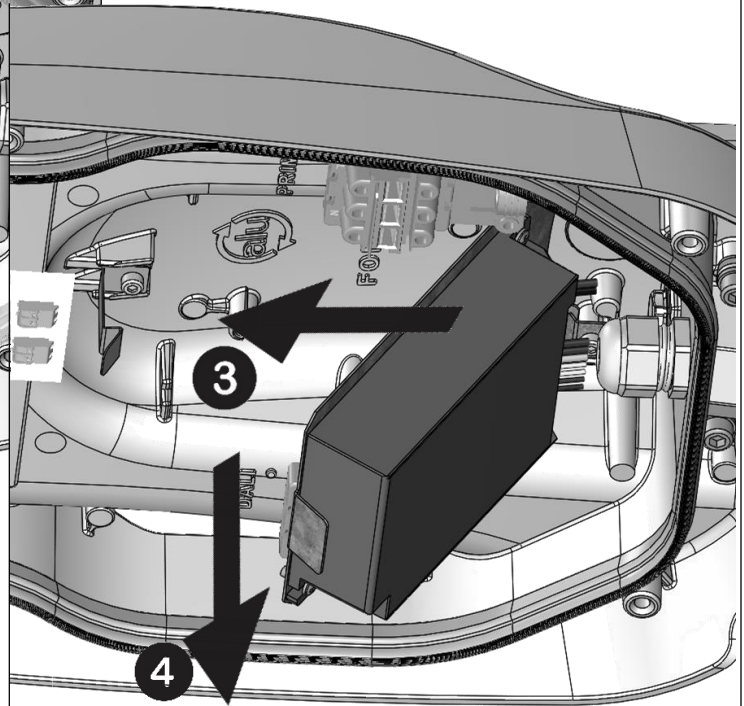
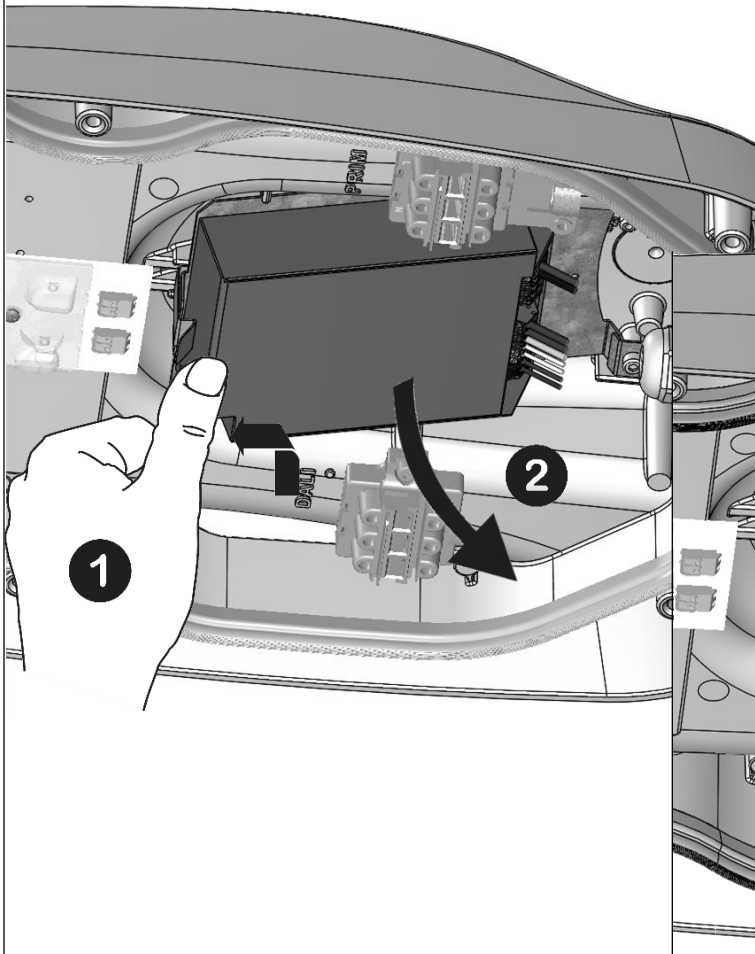


3a

96w
3xmodule 2x8
48 LEDs
12x CBZ M3


128w
4xmodule 2x8
64 LEDs
16x CBZ M3

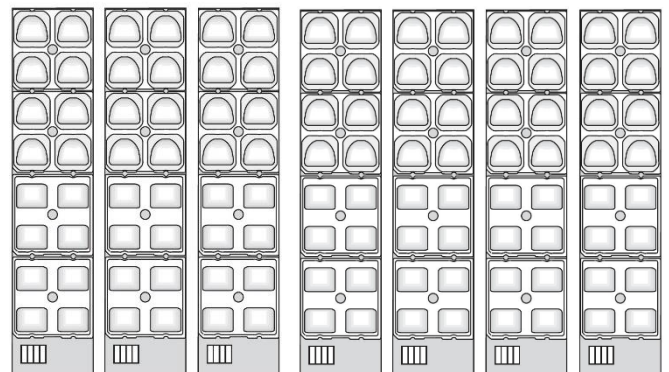

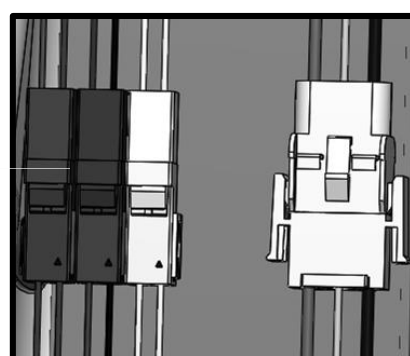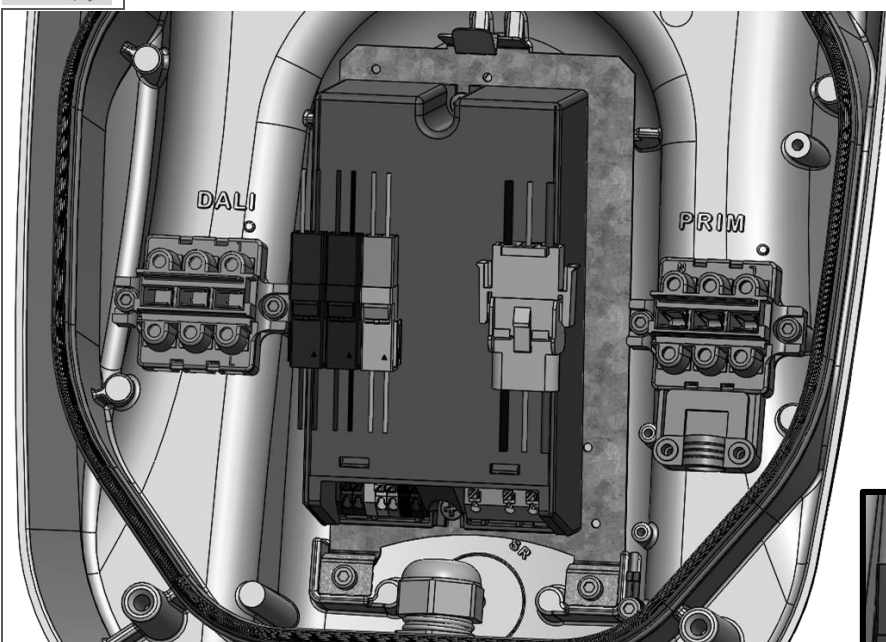


4

4 x 1

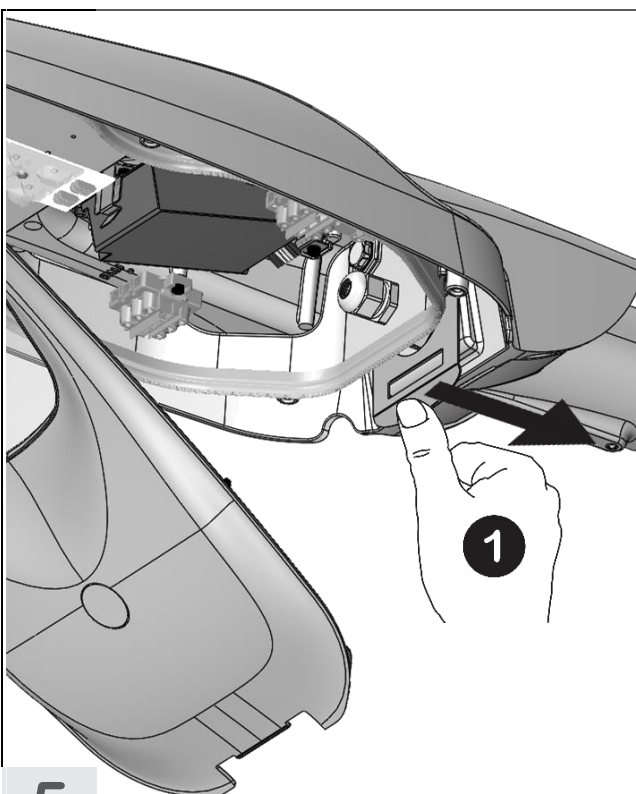

5

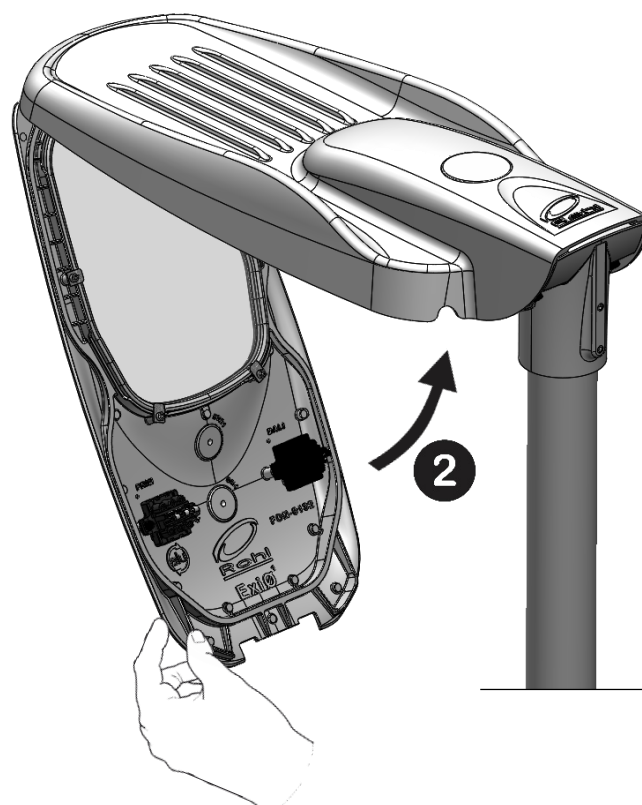





FRA

La source de lumière intégrée dans ce luminaire peut uniquement être remplacée par un employé de Rohl, un agent ou une autre personne qualifiée.

Le câble d'alimentation (4x1,5 H07RNF) de ce luminaire (Y) ne peut être remplacé que par une personne qualifiée.

Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance <1m ne soit pas attendu.

ENG

The light source fitted in this luminaire shall only be replaced by a Rohl employee or agent or a similar qualified person.

The external flexible cable (4x1,5 H07RNF) of this luminaire (Y) shall only be replaced by a qualified person.

The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <1m is not expected.

DEU

Die eingebaute Lichtquelle in der Leuchte (Y) sollte nur von einem Rohl Mitarbeiter oder Vertreter oder einer ähnlichen qualifizierten Personen ersetzt werden.

Der Stromkabel (4x1,5 H07RNF) der Leuchte (Y) darf nur von einer qualifizierte Person ersetzt werden.

Die Leuchte mit klarer Optik sollte so positioniert werden, dass ein längerer Blick in die Leuchte in einem Abstand <1 m nicht zu erwarten ist.

NLD

De lichtbron in dit verlichtingstoestel mag alleen vervangen worden door een medewerker van Rohl, agent of een gekwalificeerd persoon.

De stroomkabel (4x1,5 H07RNF) van dit toestel mag alleen vervangen worden door een gekwalificeerd persoon.

Om te vermijden dat iemand lang en rechtstreeks in het verlichtingstoestel zou kijken, wordt aangeraden om het te installeren op een bepaalde manier, zeker indien het zich op een afstand van minder dan 1 m bevindt.

1



ROHL S.A.S.

1 Rue de Bruxelles, BP 50048

F 67151 ERSTEIN Cedex

Tél: +33(0)3 90 29 90 70 / Fax: +33(0)3 90 29 90 71

